

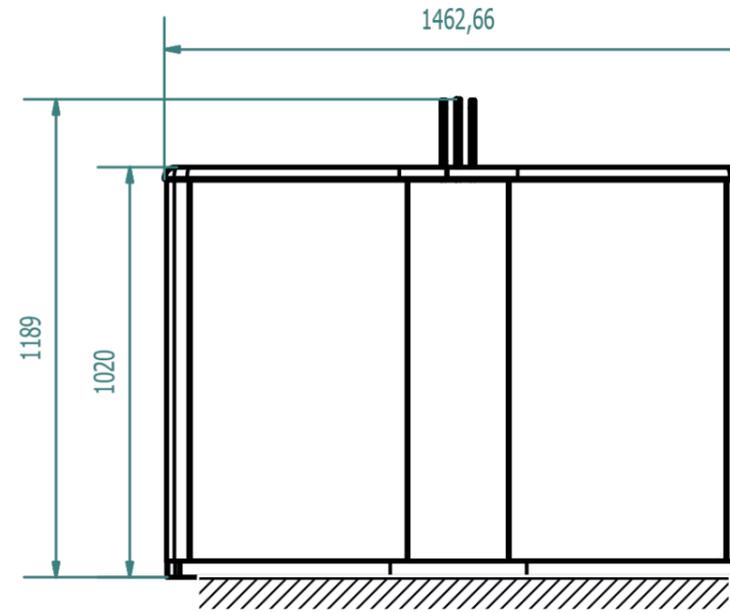
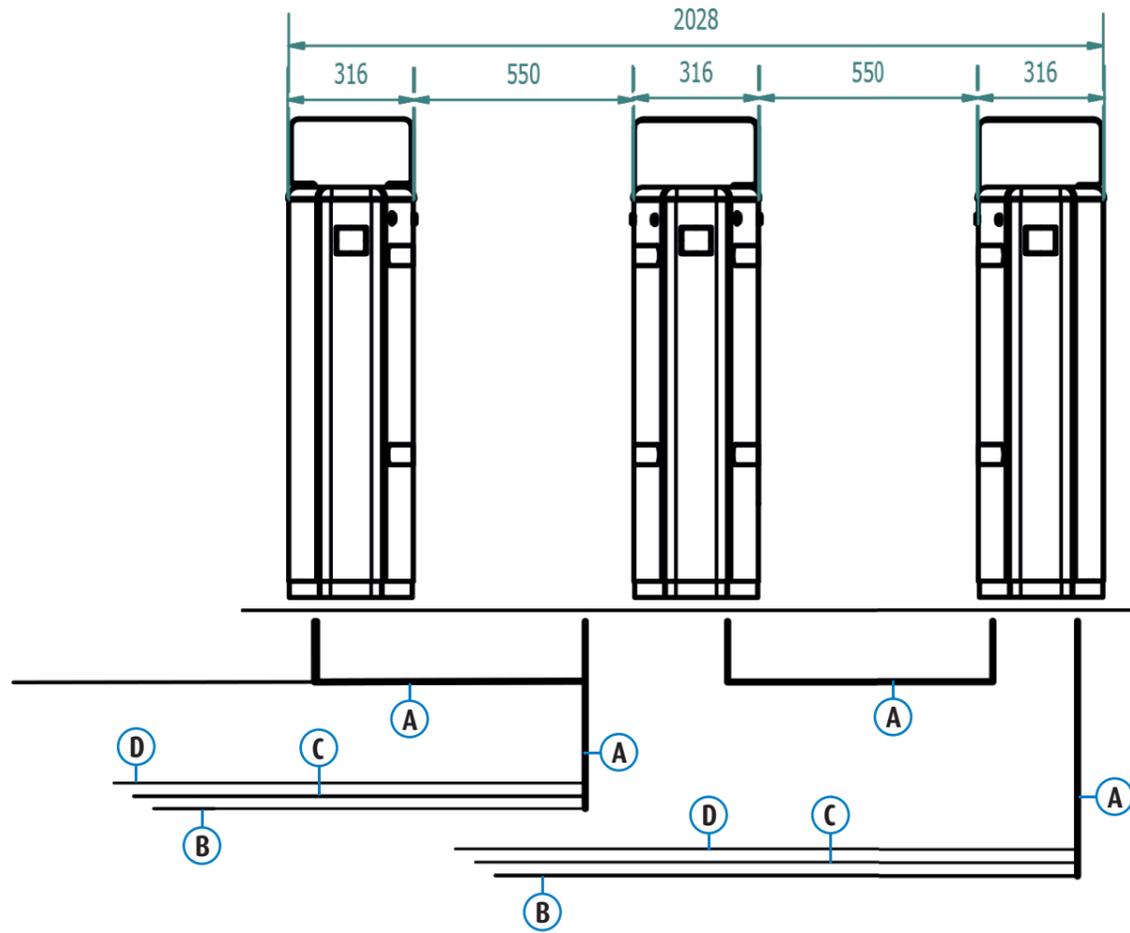




Varco Motorizzato  
**VL-Pass**  
 versione h.120 cm. e passaggio 55 cm.

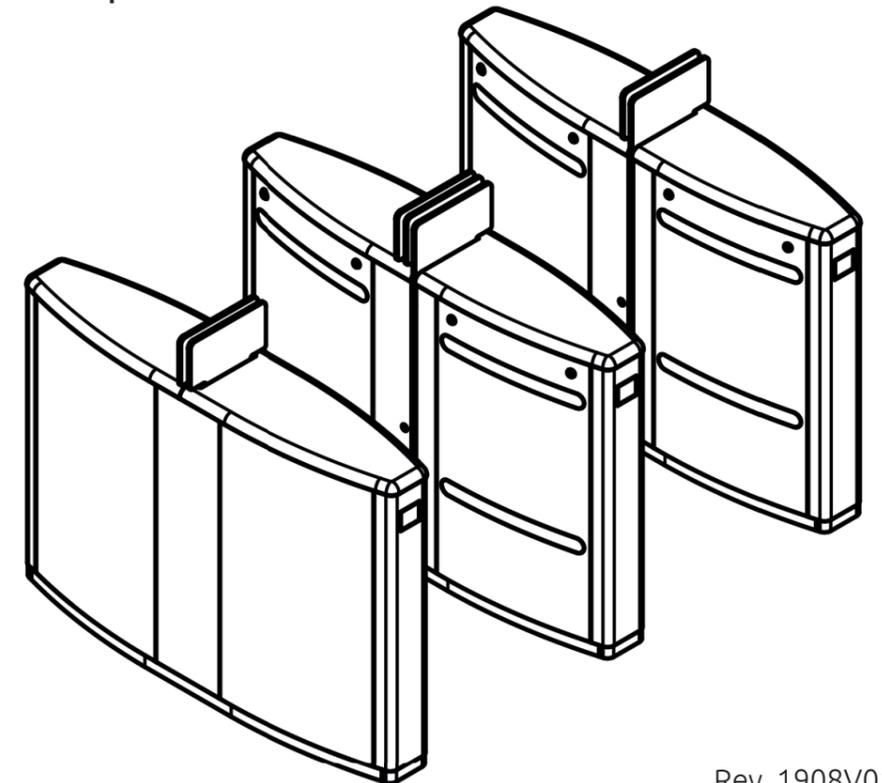

**Conessioni elettriche e di segnale.**

- A - Utilizzare un tubo in PVC 40 mm MAX.
- B - Cavo di alimentazione rete (230VAC), 3x2.5mmq
- C - Cavo allarme antincendio / a pulsante 8x0.25mmq
- D - Cavo di comando remoto 16x0.50mmq.

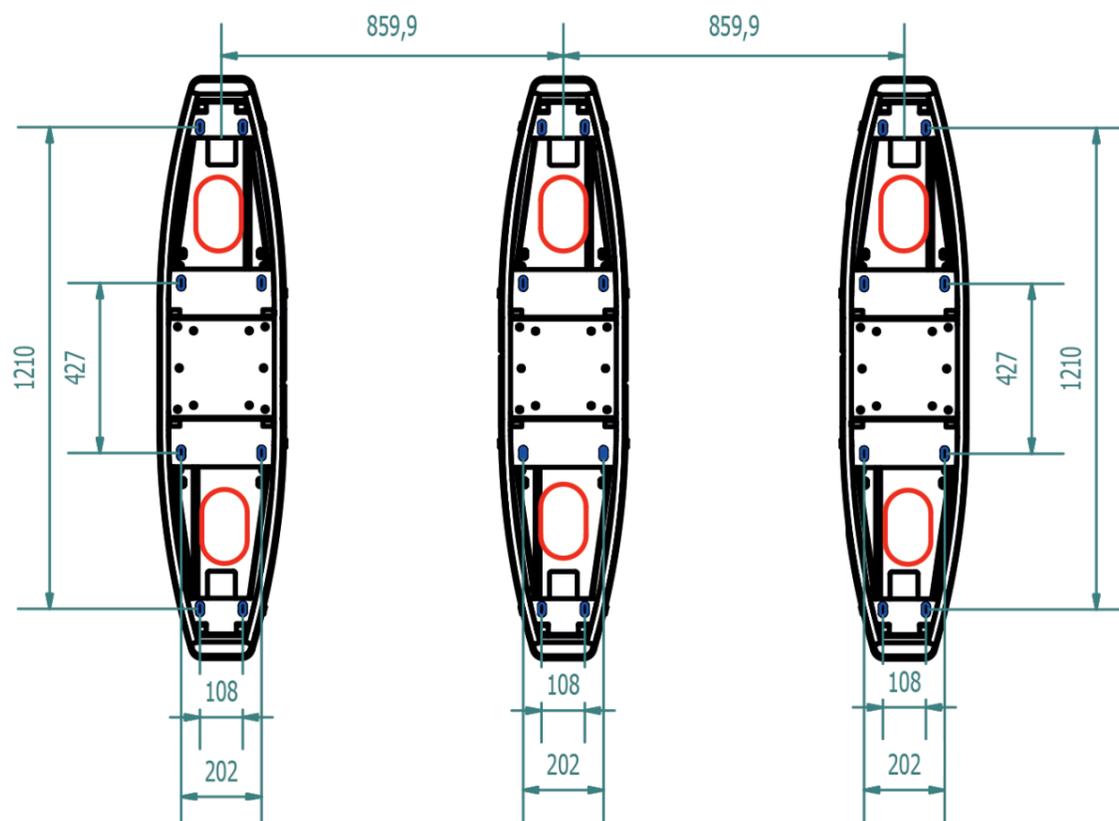

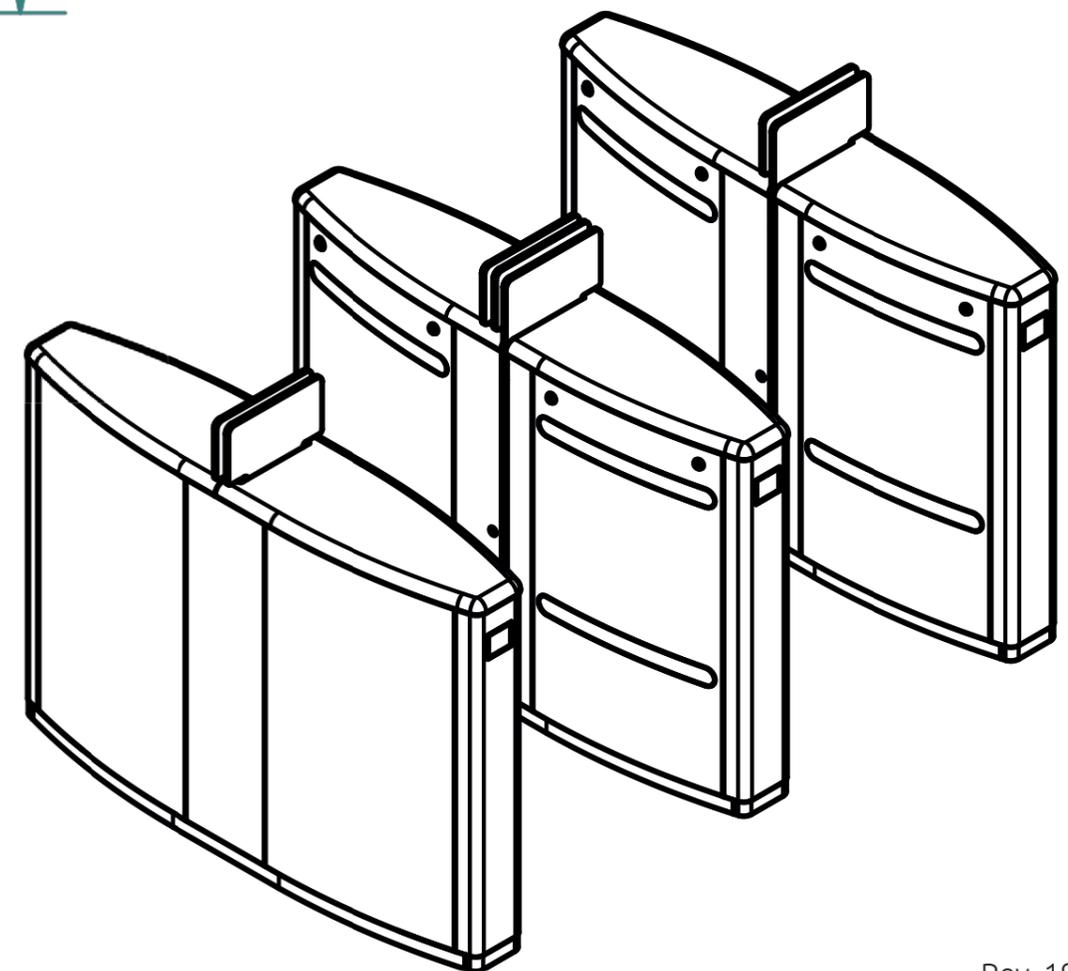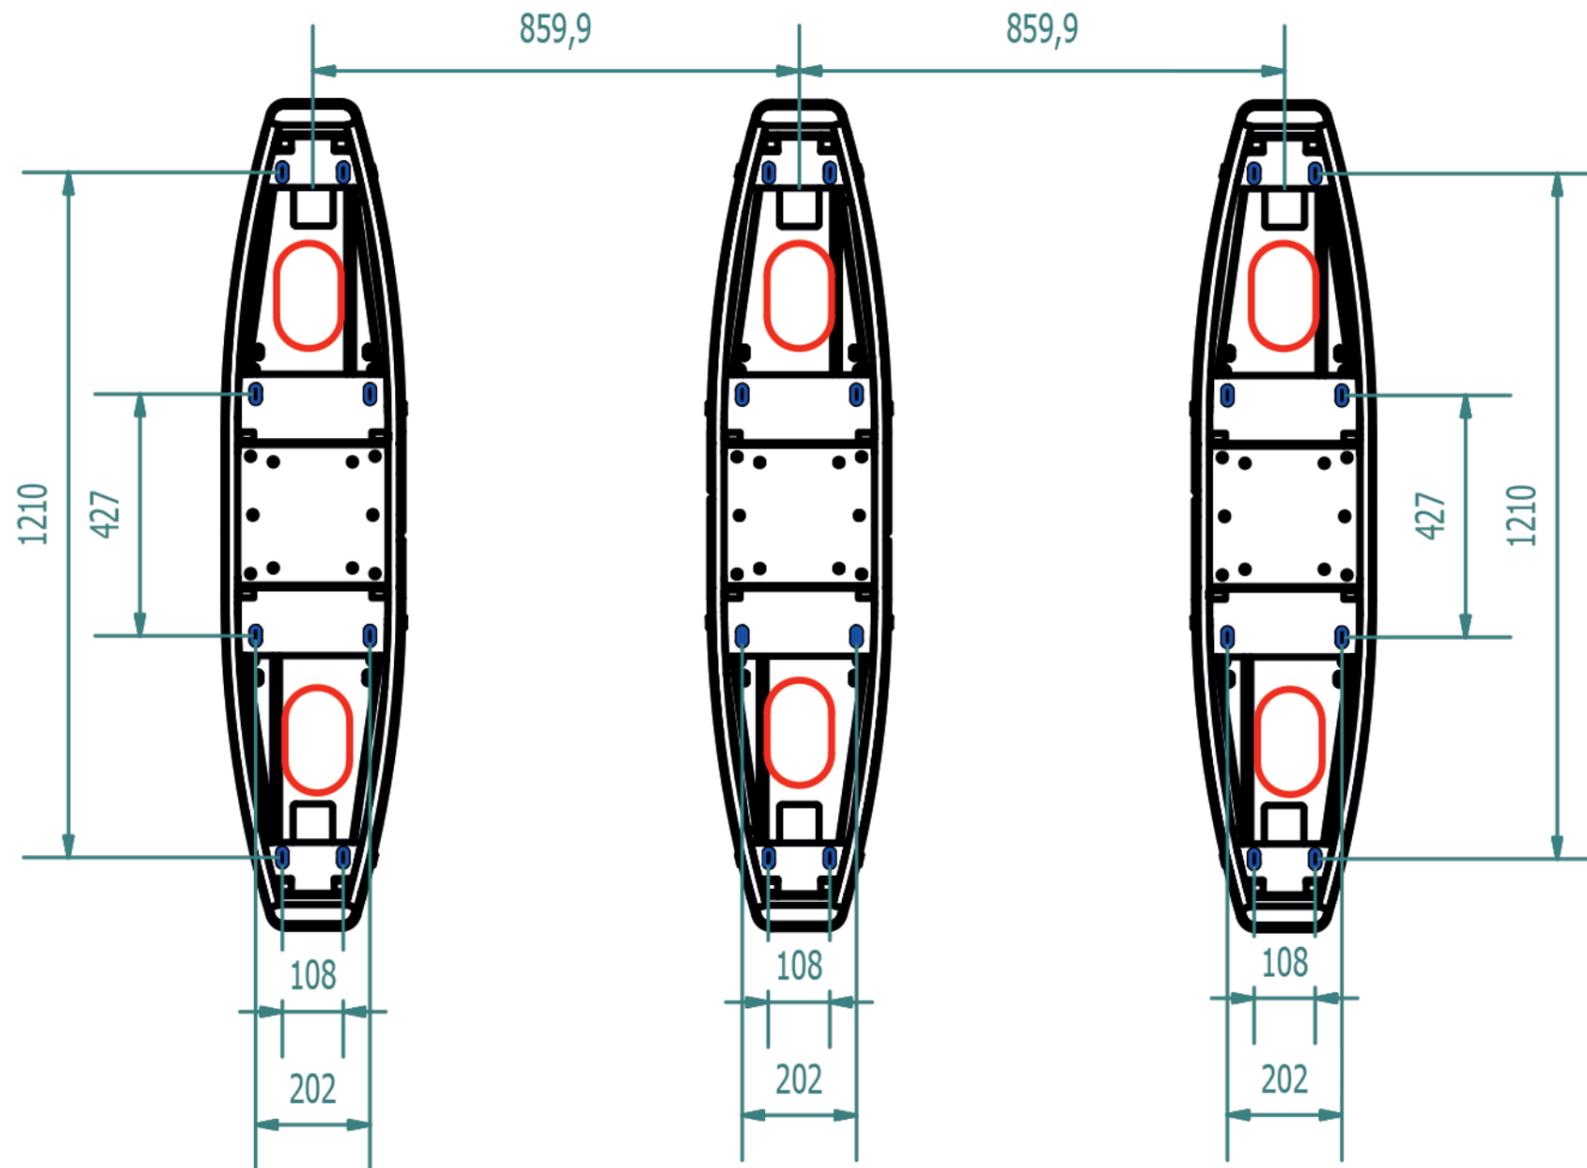

**Punti di fissaggio a terra.**

A - Praticare 14 mm e 100 mm di profondità per tasselli M8.

B - Utilizzare la sigillatura chimica.