

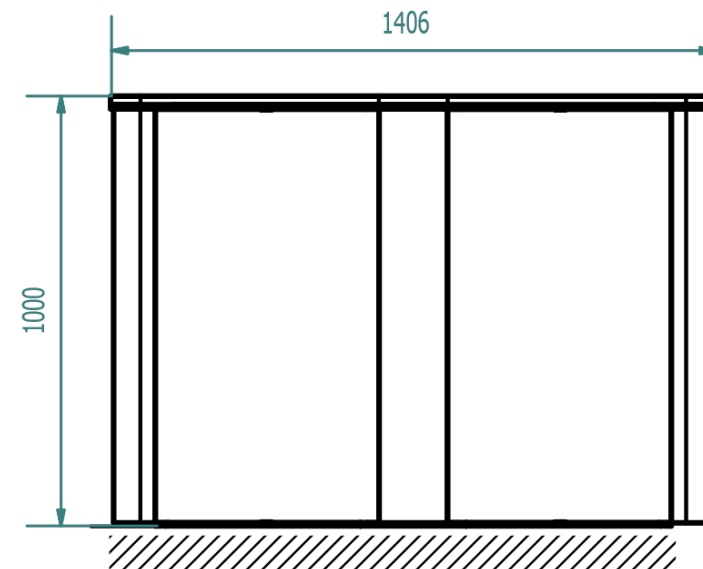
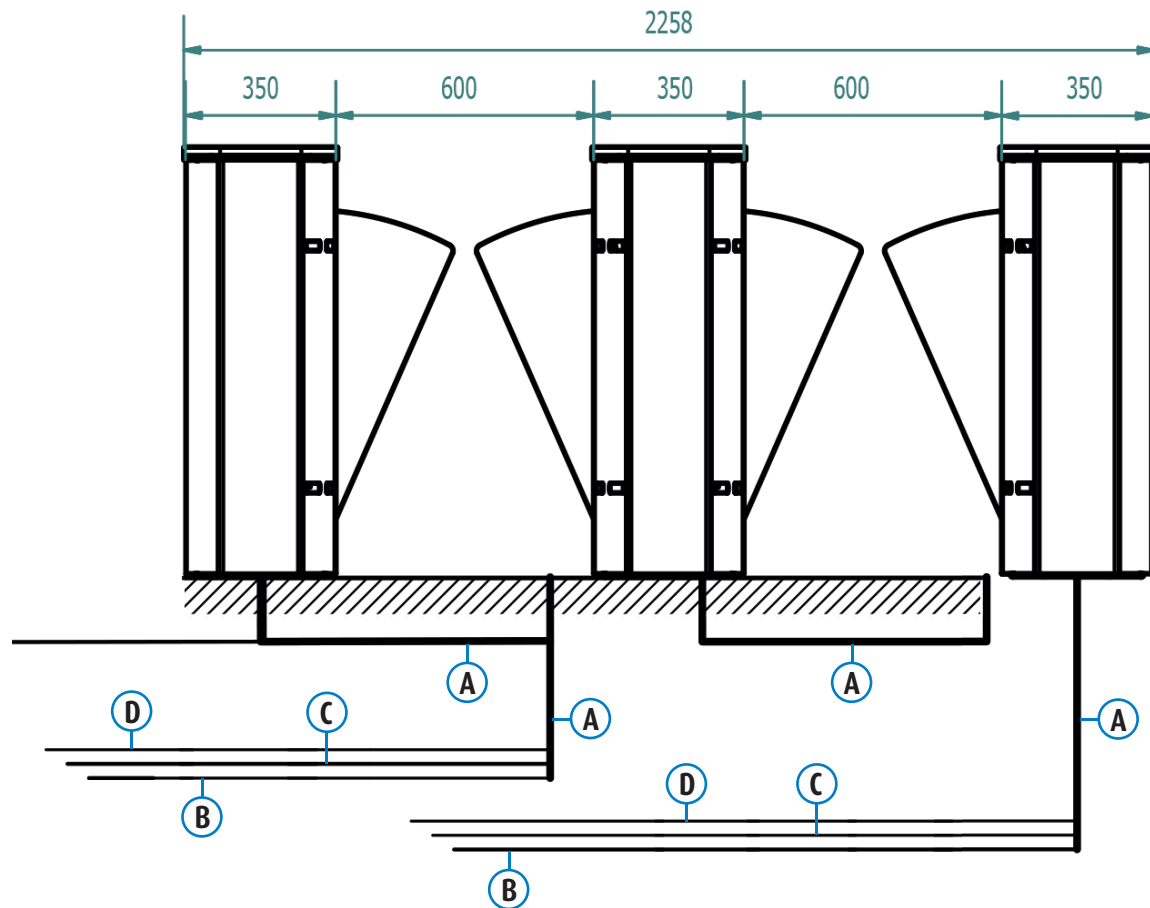


Varco Motorizzato
VX-Pass
 versione h.100 cm. e passaggio 60 cm.

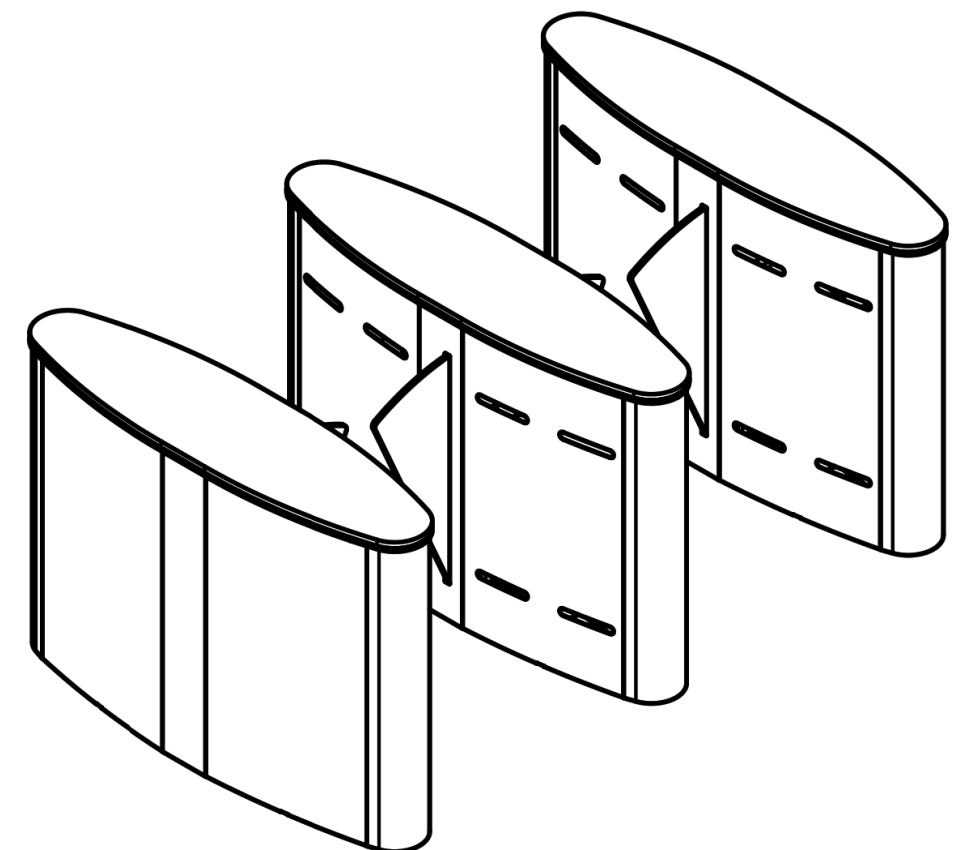


Conessioni elettriche e di segnale.

- A** - Utilizzare un tubo in PVC 40 mm MAX.
- B** - Cavo di alimentazione rete (230VAC), 3x2.5mmq
- C** - Cavo allarme antincendio / a pulsante 8x0.25mmq
- D** - Cavo di comando remoto 16x0.50mmq.

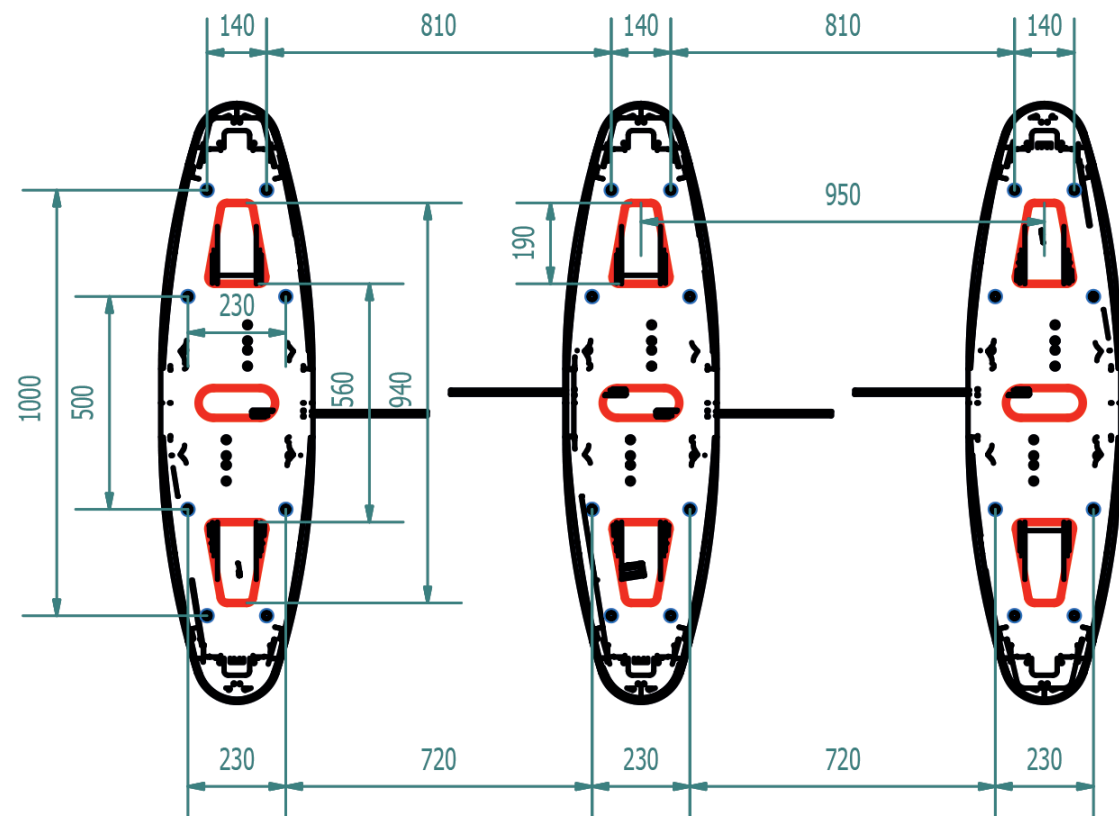

Varco Motorizzato
VX-Pass
 versione h.120 cm. e passaggio 55 cm.

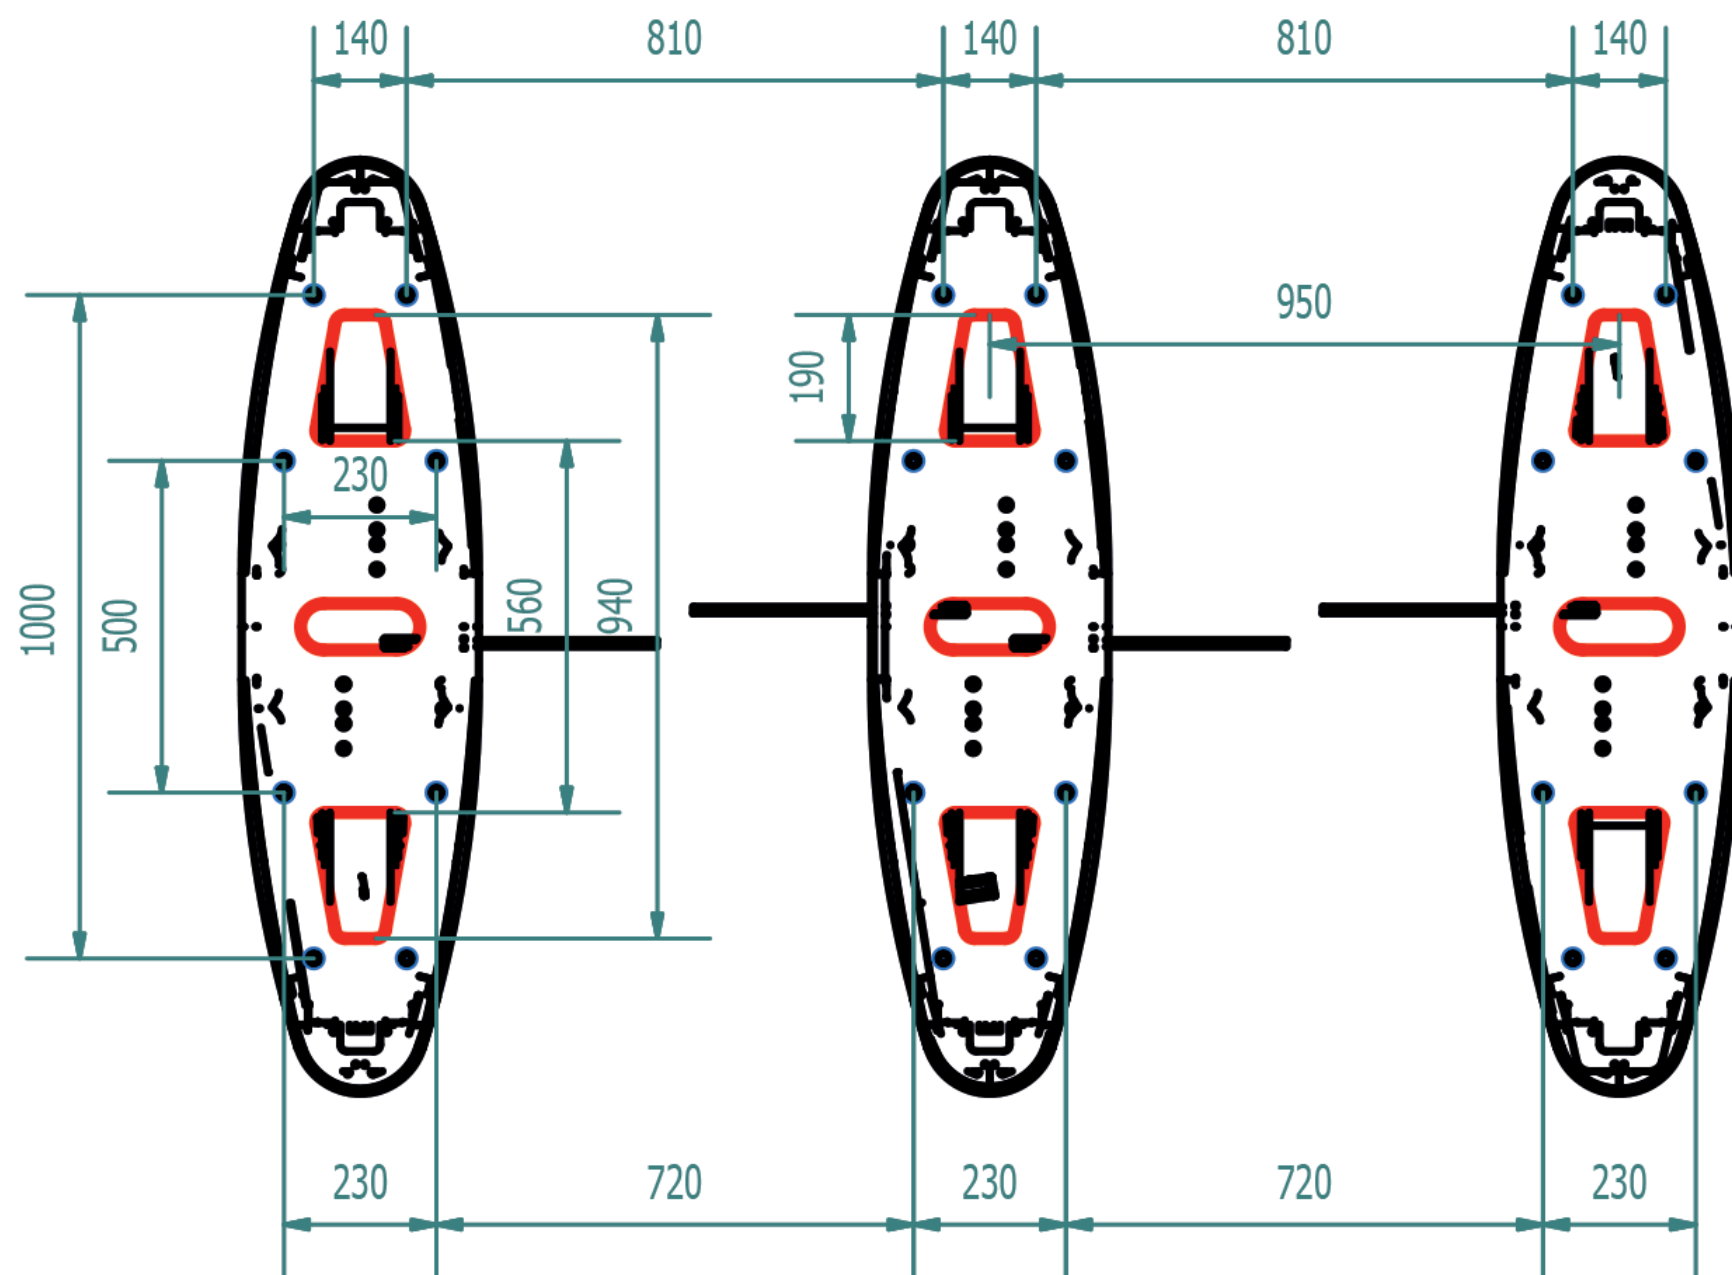

Punti di fissaggio a terra.

A - Praticare 14 mm e 100 mm di profondità per tasselli M8.

B - Utilizzare la sigillatura chimica.

